
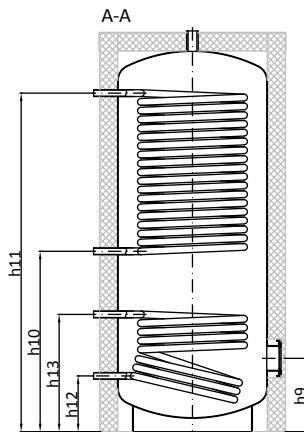


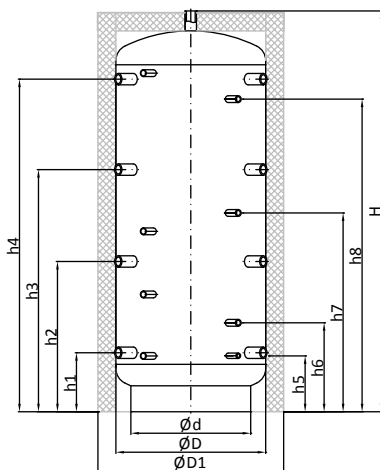


400-2000 л
Об'єми

3 bar 95°C
Робочий тиск бака

10 bar 95°C
Робочий тиск теплообмінника ГВП

6 bar 95°C
Робочий тиск на стороні гріючого контура



ВТА-1

h₁, h₁₁-h₄ Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
h₅ Патрубок технологічний
h₆-h₈ Патрубки датчиків температури
h₉ Фланець Ø 120 мм
h₁₀-h₁₁ Патрубки трубопроводів холодної і гарячої води (ТО2-верхній теплообмінник)
h₁₂-h₁₃ Патрубки подаючої і зворотньої магістралей зовнішнього підігрівачого контура (ТО1-нижній теплообмінник)

V _{бака} , л	Габарити, мм				S _{ТО1} , м ²	V _{ТО1} , л	S _{ТО2} , м ²	V _{ТО2} , л	Приєднувальні розміри, мм												
	H	ØD1	ØD	Ød					h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13
400	1700	800	600	450	1,5	10	1,4	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	930	1414	248	688
	1½"								1½"				½"	¾"				1"			
500	1995	800	600	450	1,5	10	1,4	10	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	1180	1664	248	688
	2,2						16	1½"				½"	¾"			1"					
750	2010	950	750	600	1,5	10	1,55	11	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	1299	1695	279	631
							2,3	14										1167			
							3,1	22										903			
							3,8	27										903			
1000	2060	1050	850	700	1,8	14	1,55	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	1419	1719	311	661
							2,3	22										1269			
							3,1	29										1119			
							3,9	36										969			
							4,6	42										819			
1500	2150	1200	1000	850	2,3	18	1,9	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	1464	1764	356	706
							2,9	27										1314			
							3,85	36										1164			
							4,8	45										1014			
							5,7	52										864			
							1½"											1½"			
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	18	2,3	21	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	1515	1815	407	707
							3,45	32										1365			
							4,56	43										1215			
							5,7	52										1065			
							6,9	64										915			
							1½"											1½"			

Можливе виконання з робочим тиском бака 6, 8, 10 бар