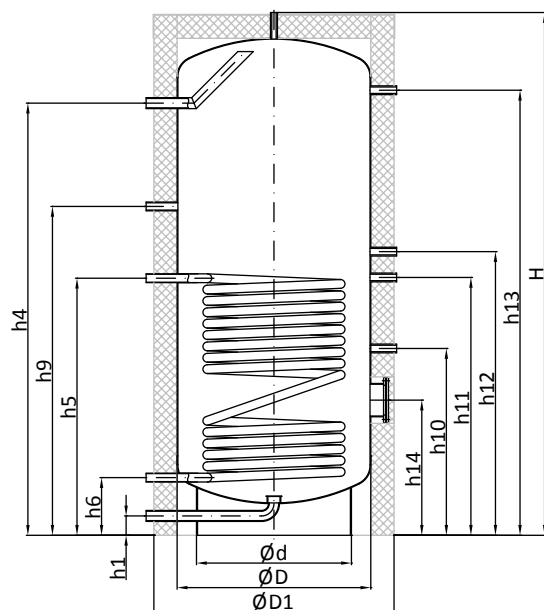

400-
1500 л

Об'єми

6 bar
95°C

Робочий
тиск бака

10 bar
95°C

Робочий тиск
в теплообміннику


ВТН-2

- Н Повітровідвід
 h1 Подача холодної води, дренаж
 h4 Вихід гарячої води
 h5-h6 Подаюча і зворотня магістраль нижнього теплообмінника (ТО1)
 h9 Рециркуляція
 h10-h13 Підключення контрольно-регулюючої та вимірювальної арматури
 h14 Фланець, Ø115мм.

$V_{\text{бака}}, \text{л}$	Габарити, мм				$S_{\text{ТО1}}, \text{м}^2$	$V_{\text{ТО1}}, \text{л}$	Приєднувальні розміри, мм									
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h4	h5	h6	h9	h10	h11	h12	h13	h14
400	1705	800	600	450	1,48	11	75	1381	821	181	1031	631	831	931	1431	481
	½"						1"					¾"				
500	1955	800	600	450	1,84	14	75	1631	953	181	1231	681	956	1056	1681	481
	½"						1"					¾"				
750	2025	950	750	600	2,42	18	75	1673	995	223	1273	723	998	1098	1723	523
	½"						1¼"		1"		1"	¾"				
1000	2060	1050	850	700	3,00	29	75	1690	990	240	1290	740	1015	1115	1740	540
	½"						1¼"					1"	¾"			
1500	2200	1200	1000	850	4,10	37	75	1771	1121	321	1371	821	1096	1196	1821	621
	½"						1½"		1¼"			¾"				